


LS Simple™ LED Solution

従来の配線システムの重大な問題

II. Simple™ Structured Cabling System

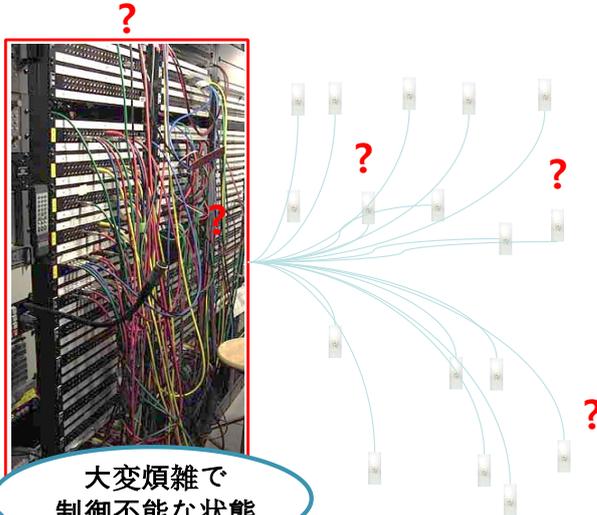

大変煩雑で
制御不能な状態

配線室内ラックではパッチコードが大幅に増加

稼働後1年もたてば30-40%の
パッチコードが放置された状態
になり、アウトレットボックスがどの
ポートに接続されるのを見つけるの
が非常に難しくなる

結果として時間の経過とともに配線
システムは制御不能になる

LS Simple™ LED Solution

Cabling Identification by LED RJ45 Modular Jack

II. Simple™ Structured Cabling System


Permanent Link



スペシャルトラッキング装置を
アウトレットに接続すると
LEDモジュージャックが点滅

Patch: OFF
P/Link:  ON

P-Linkの状態を確認できます

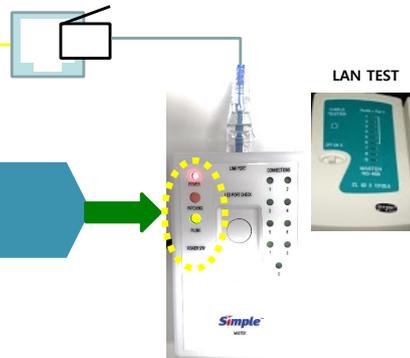


Special tracking device

LS Simple™ LED Solution

II. Simple™ Structured Cabling System

Cabling Identification by LED RJ45 Modular Jack

Channel cabling environment

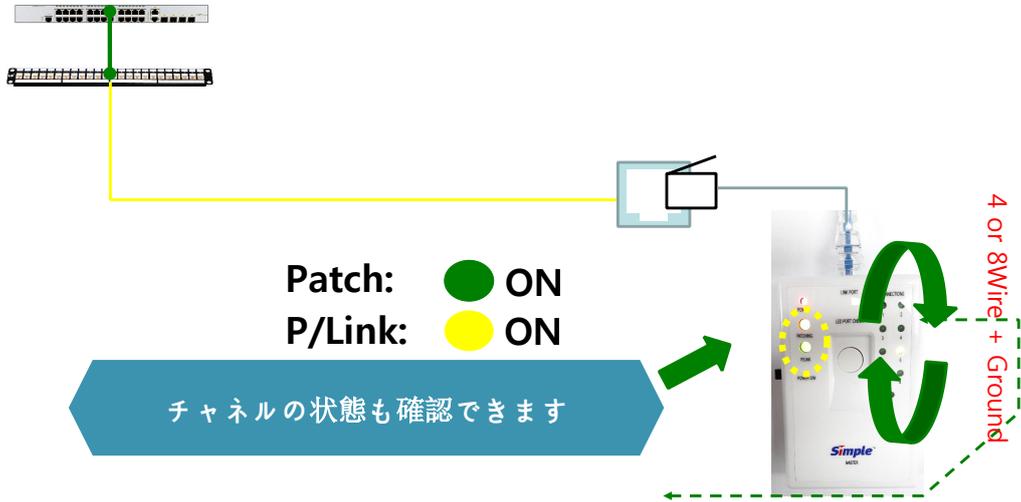

LS Simple™ LED Solution

II. Simple™ Structured Cabling System

Wire Map Test by Master & Slave device

